
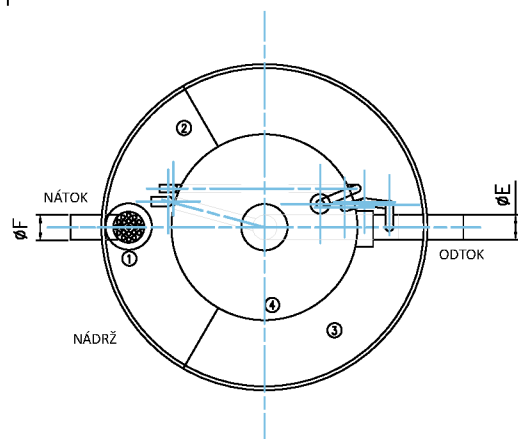
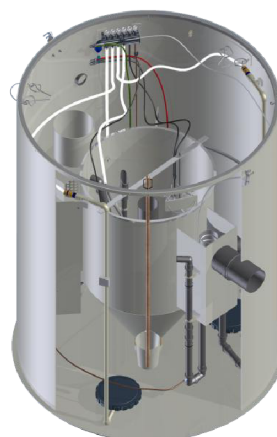


Stavební připravenost čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 4-12 PP

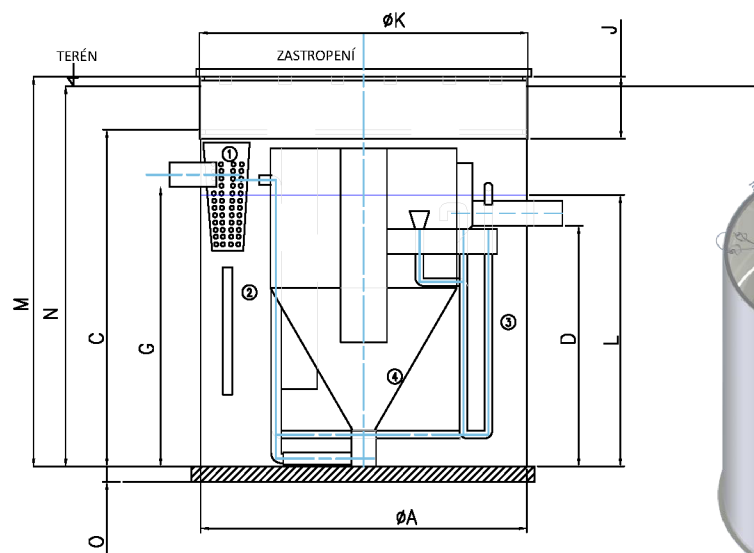

- 1 - LAPAČ HRUBÝCH MECHANICKÝCH NEČISTOT
- 2 - DENITRIFIKAČNÍ ZÓNA
- 3 - NITRIFIKAČNÍ ZÓNA
- 4 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽ

ROZMĚR	JEDNOTKY	BC 4 PP	BC 6 PP	BC 6 PP ZVÝŠENÁ	BC 10 PP	BC 12 PP	POPIS
A	mm	1400	1600	1600	1700	1900	PRŮMĚR NÁDRŽE
C	mm	1600	1600	2050	2350	2500	VÝŠKA NÁDRŽE
D	mm	1100	1100	1100	1500	1510	SPODNÍ HRANA ODTOKOVÉHO POTRUBÍ
E	mm	160	160	160	160	160	PRŮMĚR ODTOKOVÉHO POTRUBÍ
F	mm	min. 110 max. 160	min. 110 max. 160	min. 110 max. 160	min. 110 max. 160	min. 110 max. 160	PRŮMĚR NÁTOKOVÉHO POTRUBÍ
G	mm	min. 1200	min. 1200	min. 1200	min. 1600	min. 1610	SPODNÍ HRANA NÁTOKOVÉHO POTRUBÍ
J	mm	100-1600	100-1600	100-1600	100-1600	100-1600	VÝŠKA NÁSTAVCE
K	mm	1430	1620	1620	1740	1936	PRŮMĚR NÁSTAVCE
L	mm	1150	1150	1150	1550	1560	HLADINA VODY
M	mm	3100	3100	3100	3850	4000	MAX. VÝŠKA ČOV VČETNĚ NÁSTAVCE
N	mm	2300	2300	2300	2250	2250	MAX. HLoubKA OSAZENÍ ČOV DO TERÉNU
O	mm	100	100	100	100	100	TLOUŠTKA PODKLADNÍHO BETONU

POPIS	JEDNOTKY	BC 4 PP	BC 6 PP BC 6 PP ZVÝŠENÁ	BC 10 PP	BC 12 PP
OBJEM DENITRIFIKAČNÍ ZÓNY	m ³	0.49	0.58	0.90	1.21
OBJEM NITRIFIKAČNÍ ZÓNY	m ³	1.09	1.36	2.10	2.52
OBJEM DOSAZOVACÍ NÁDRŽE	m ³	0.19	0.37	0.52	0.69
CELKOVÝ OBJEM	m ³	1.77	2.31	3.52	4.42
PLOCHA DOSAZOVACÍ NÁDRŽE	m ²	0.28	0.50	0.64	0.78
MAXIMÁLNÍ HMOTNOST	kg	150	165	180	200
INSTALOVANÝ PŘÍKON	W	65	95	175	220
NAPĚTÍ	V	230	230	230	230
JISTĚNÍ PŘÍVODNÍHO KABELU	A	6	6	6	10
PŘÍVODNÍ KABEL	-	CYKY-J 3 x 1,5	CYKY-J 3 x 1,5	CYKY-J 3 x 1,5	CYKY-J 3 x 1,5